



220921340849

报告编号: SNW-W20251363

检验检测报告

报告名称: 二次供水卫生检验检测

受检单位: 向阳育才小学

地址: 龙川北路 629 号


上海新天地检测技术有限公司

二〇二五年八月二十五日



声 明

1. 本报告无上海新天地检测技术有限公司检验检测专用章、无骑缝章无效。
2. 本报告无授权签字人批准签字无效。
3. 本报告不得部分复制、摘用或篡改，复印件未加盖本公司检验检测专用章无效。
4. 本报告提供的结果仅对本次检验检测有效；来样委托检验检测的结果，仅对所送检样品有效。
5. 对检验检测结果有异议，请于收到报告之日起十五天内向本公司商务服务部提出，逾期不予受理。
6. 本报告自批准之日起生效。
7. 计量认证证书：

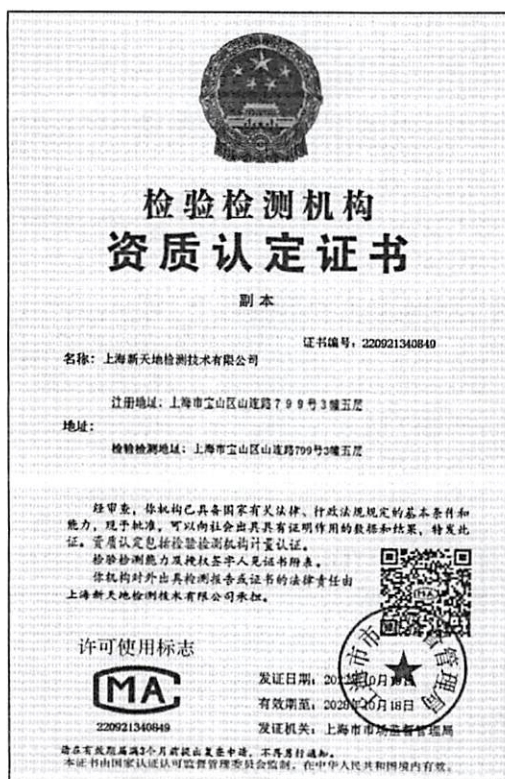

单位地址: 上海市宝山区山连路 799 号 3 幢五层

联系电话: (021) 66395950

传 真: (021) 66395350

邮政编码: 200444

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

报告名称	二次供水卫生检验检测		
受检单位	向阳育才小学		
地 址	龙川北路 629 号		
委托单位	上海明涛保洁服务有限公司		
地 址	民京路 853 号 2 幢 211 室		
样品标识	采样容器 S (1)		
样品性状	无色透明液体	样品数量	1 件 (2 瓶)
检测类别	委托	检测性质	日常检测
样品获取方式	自送样	样品承载方式	玻璃瓶、塑料瓶
送样日期	2025 年 8 月 18 日	检测日期	2025 年 8 月 18 日至 8 月 20 日
检测项目	总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、总氯。		
检测依据	总大肠菌群 GB/T 5750.12-2023 (5.1) 多管发酵法 菌落总数 GB/T 5750.12-2023 (4.1) 平皿计数法 浑浊度 GB/T 5750.4-2023 (5) 散射法-福尔马肼标准 总氯 GB/T 5750.11-2023 (5.1) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法		
评价依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
结 论	所检项目结果符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》的要求。		
附 注	检验检测项目无分包。		

编 制：



审 核：



批 准：



签发日期：

2025.8.25

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

仪器设备：

主要仪器设备一览表

仪器名称	型号	仪器编号
电热恒温培养箱	DHP-9902	SNW-SY-35-4
浊度计	2100Q	SNW-SY-52-2
比色计	DR-300	SNW-SY-60-8

检测结果：

水质检测结果一览表

样品编号	采样位置	浑浊度 (NTU)	总氯 mg/L	菌落总数 CFU/mL	总大肠菌群 MPN/100mL
W20251363S1	龙川北路 629 号水箱水	0.25	0.10	16	未检出
标准限值 GB 5749-2022		≤1	≥0.05 且 ≤3	≤100	不应 检出

注：本次检测的采样位置均由委托单位提供。

以下空白

